


赤外線ランプによる熱箱試験



【試験体】 A : EPS断熱材 4号品φ20mm + SELCT REFLEXコテ塗り
B : EPS断熱材 4号品φ20mm + アクリルフィニッシュコートコテ塗り

熱源との距離が近かった為、5分程の照射でBの試験体が熱変形してしまい、計測不可

A : EPS断熱材 4号品φ20mm + SELCT REFLEX

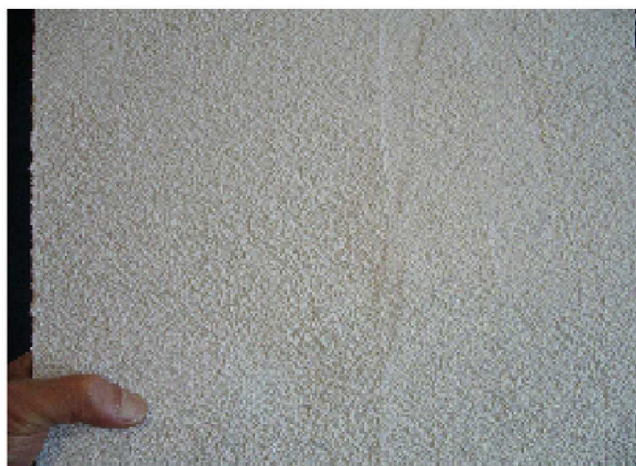

B : EPS断熱材 4号品φ20mm + アクリルフィニッシュコート

